


Geruchverschlüsse

Anforderungen

Jeder Entwässerungsgegenstand (Sanitärapparat) ist zur Verhinderung des Austrittes von Gasen mit einem Geruchverschluss zu versehen. Der Geruchverschluss soll durch das abfließende Wasser selbst gereinigt werden. Er ist unmittelbar an den Apparat anzubauen. Sichtbar montierte Geruchverschlüsse müssen einfach demontierbar sein. Verdeckt montierte sind durch eine Revisionsöffnung zugänglich zu machen (Ausnahme: Dusche und Badewanne).

Konstruktion


Der Geruchverschluss-Ausgang darf nicht voll mit Abwasser gefüllt werden, der Geruchverschluss würde sonst leeresogen. Damit dies nicht geschieht, muss Luft direkt bis zum Geruchverschluss gelangen können. Dies wird erreicht, indem der Ausgang um eine Rohrweite grösser als der Eingang gewählt wird.

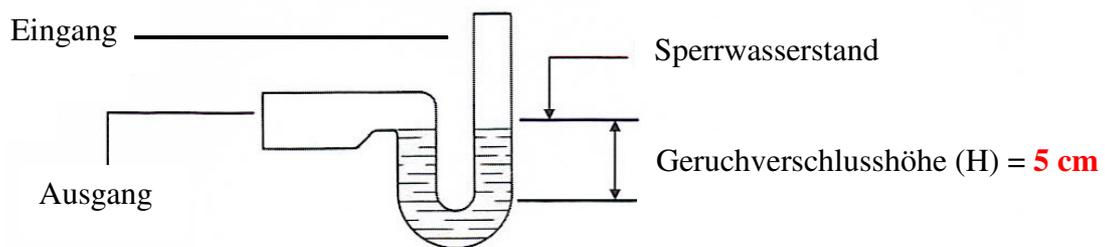

Geruchverschlusshöhe (H)

Minimale Geruchverschlusshöhe (Wasserstand): **5 cm**

Eingang immer 1 Dimension kleiner als der Ausgang !

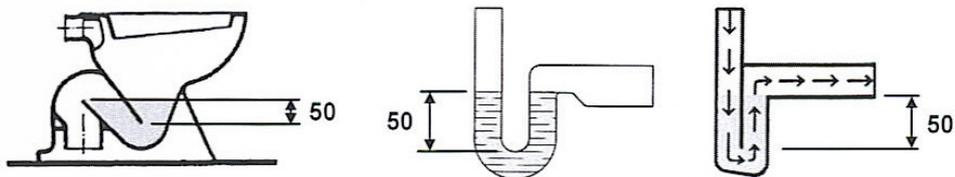

Alle Geruchverschlüsse weisen eine Geruchverschlusshöhe (H) von minimal 50 mm auf.