


### Aufgabe:

- Bei allen Apparaten Gasverbrauch eintragen
- Rohrweiten der Armaturen bestimmen
- Rohrweiten der Teilstrecken bestimmen.
- Werkstoff Fe verz.

Kein Massstab

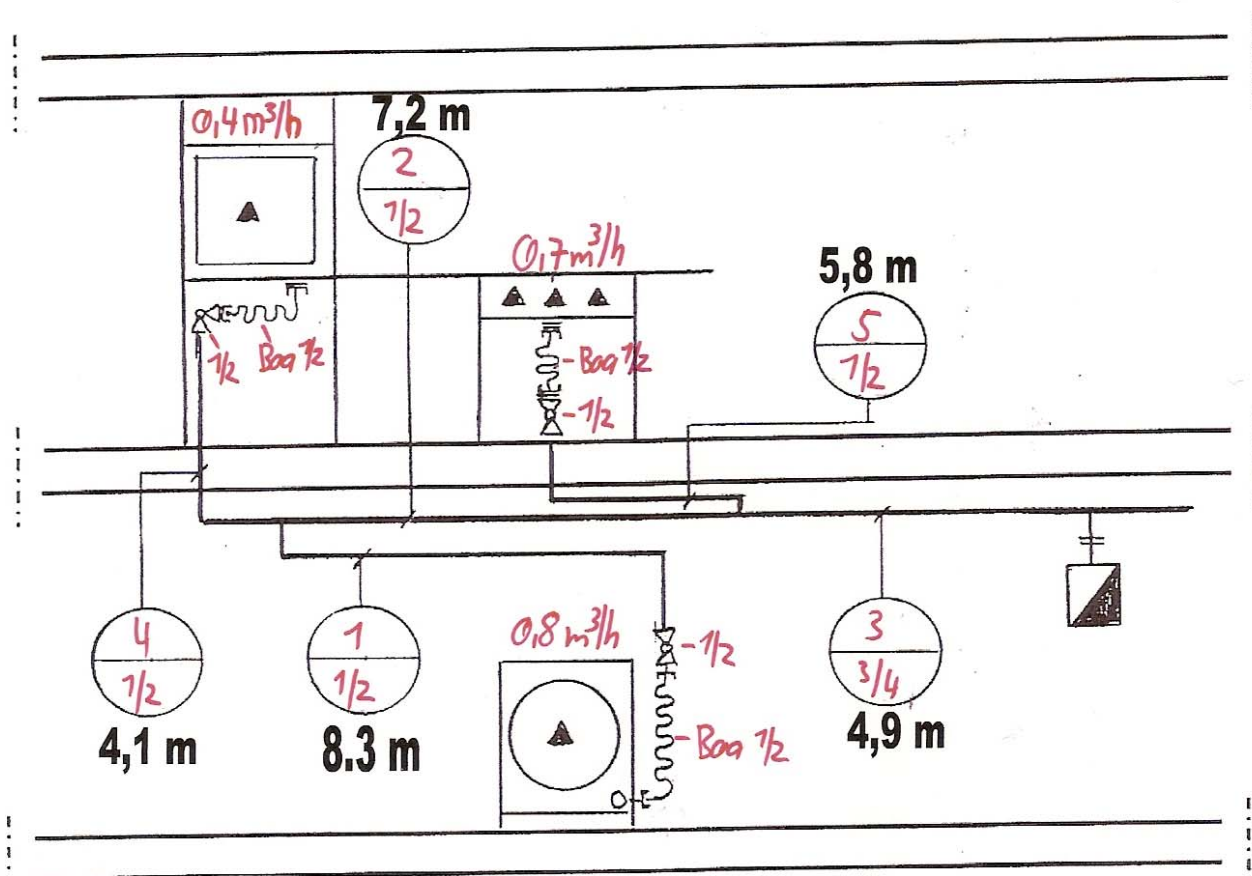

Teilstrecke	Anschlusswert	Leitungslänge	Gesamt-leitungslänge	Max. zulässige Leitungslänge	Rohrweite
No	m <sup>3</sup> /h	m	m	m	Zoll
1	0,8	8,3	20,4	25	1/2
2	1,2	7,2	20,4	25	1/2
3	1,9	4,9	20,4	25	3/4
4	0,4	4,1	16,2	20	1/2
5	0,7	5,8	10,7	15	1/2

8